

ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РКУ-1М

ТУ 27.12.24-007-17114305-2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Датчики Sondas, ДУ-3 и ДУ-3-5 предназначены для эксплуатации с реле контроля уровня токопроводящей жидкости РКУ-1М в схемах релейной защиты и автоматики управления сливом и наполнением колодцев или резервуаров.

Комплект включает три датчика для одного реле - датчик минимального уровня, датчик максимального уровня и общий датчик (в случае металлических стенок резервуара общий датчик возможно не применять, провод от клеммы общего датчика можно присоединить непосредственно к стенкам резервуара).



КОНСТРУКЦИЯ


Датчики Sondas, ДУ-3 и ДУ-3-5 для реле РКУ-1М выполнены в виде пластмассовых цилиндров с размещенными внутри металлическими элементами.

Датчики ДУ-3 имеют присоединительные проводники длиной 2 метра.



Датчики ДУ-3-5 имеют присоединительные проводники длиной 5 метров.

Датчики Sondas имеют зажимной винт для присоединения внешних проводников и присоединительными проводниками не комплектуются. При необходимости, возможна эксплуатация реле РКУ-1М с датчиками Sondas на расстоянии до 100м от реле РКУ-1М.


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

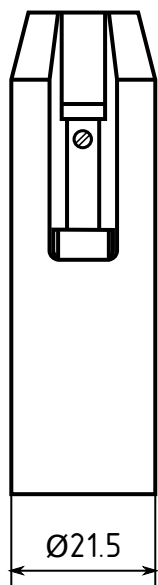

Датчик Sondas

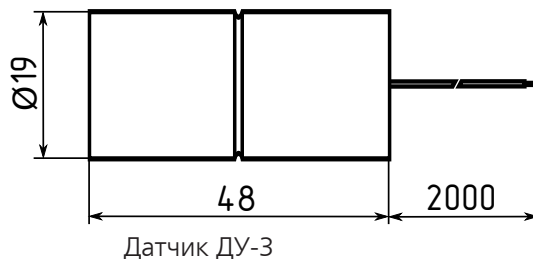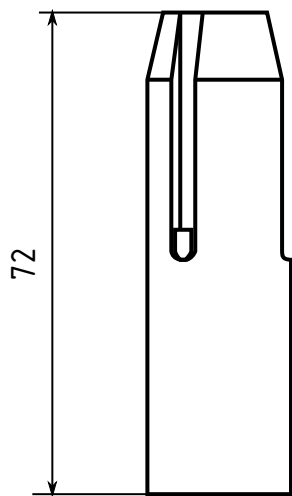

Датчик ДУ-3

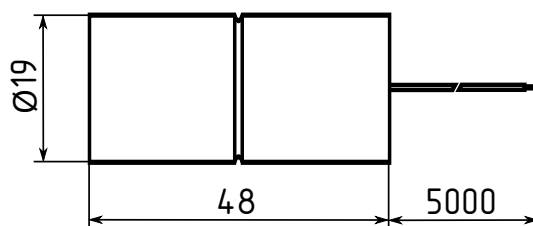

Датчик ДУ-3-5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует нормальную работу датчиков в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса претензии не принимаются.

Датчики проверены и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__

Представитель ОТК _____

М. П.